

東京駅日本橋口コンコースでの天井からの落下物について

本日8時26分頃、東京駅日本橋口のコンコース天井（高さ：約4.7m）の点検蓋が開き、点検蓋の上にあった白色のボードの一部が落下しました。


なお、落下地点には誰もおらず、お客様等にお怪我はありませんでした。

1. 発見日時 平成23年9月1日（木） 8時26分頃

2. 発見場所 JR東海 東京駅日本橋口コンコース
※ 住所：東京都千代田区丸の内1-9-1

3. 落下物（右図参照）

- ・ 素材 : ケイ酸カルシウム
- ・ 大きさ : 約30cm(横) × 約23cm(縦) × 約0.8cm(厚さ)
- ・ 重さ : 約560g

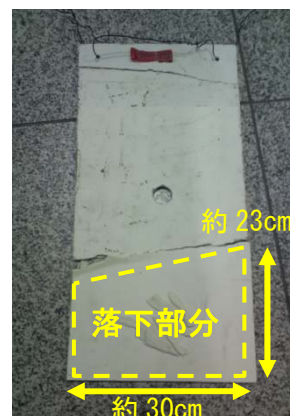

4. 原因 破損していたボードの重みで点検口の蓋が開き、白色ボードの一部が落下したものと推測されます。

5. その他 落下した白色ボードは天井裏で作業する際に、工具類を置いても点検蓋が開かないように設置しており、その一部が落下しました。